
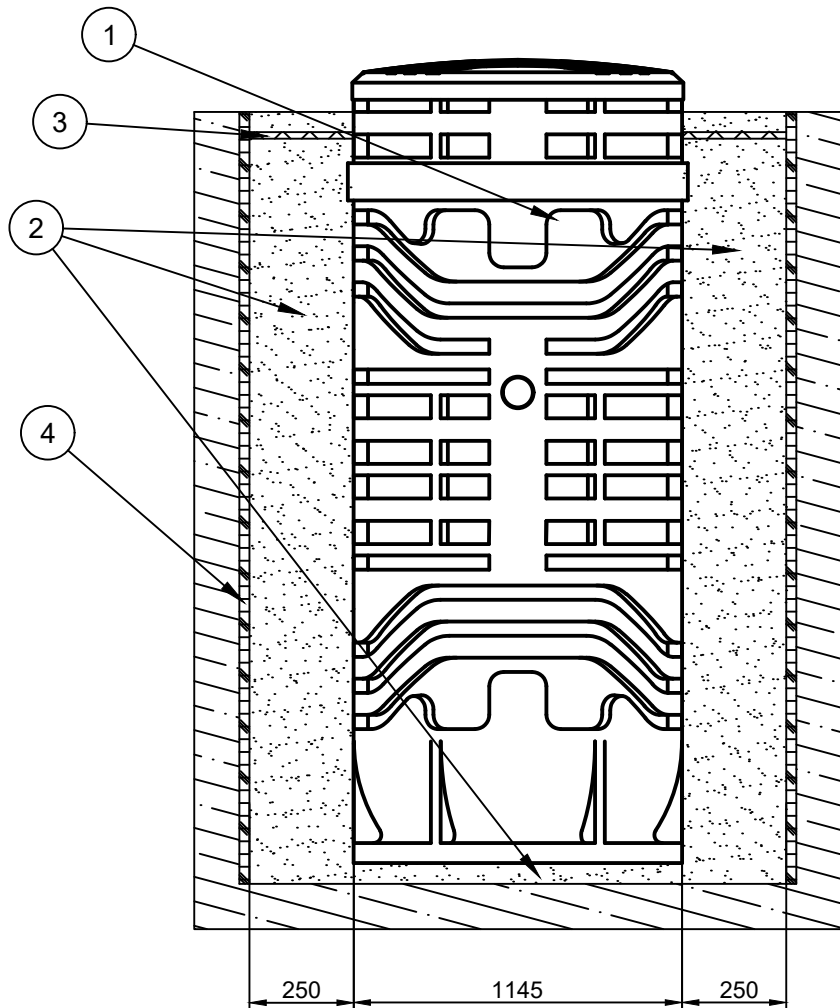
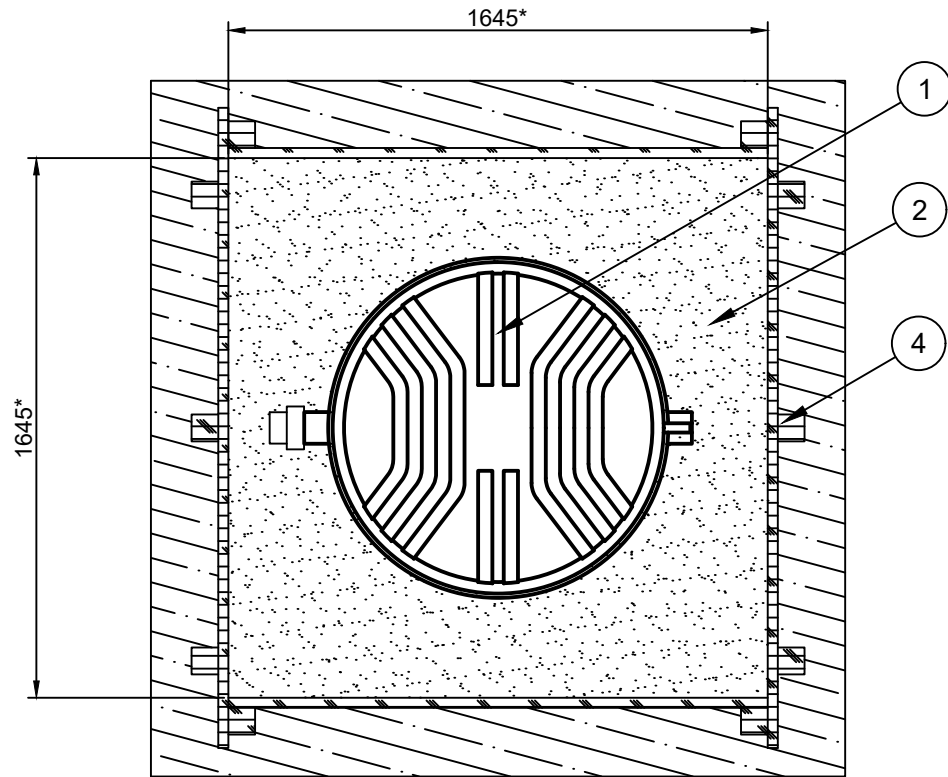


A stylized line drawing of a traditional Chinese drum, likely a 'Yanluo' (yanluo drum). The drum has a circular top with a cross-like pattern of raised lines. The body is cylindrical with horizontal ridges and a decorative band around the middle. The drawing is done in a simple, bold line style.

Инж. N подл.	Подл. и дата	Взам. инж. N

Уровень земли

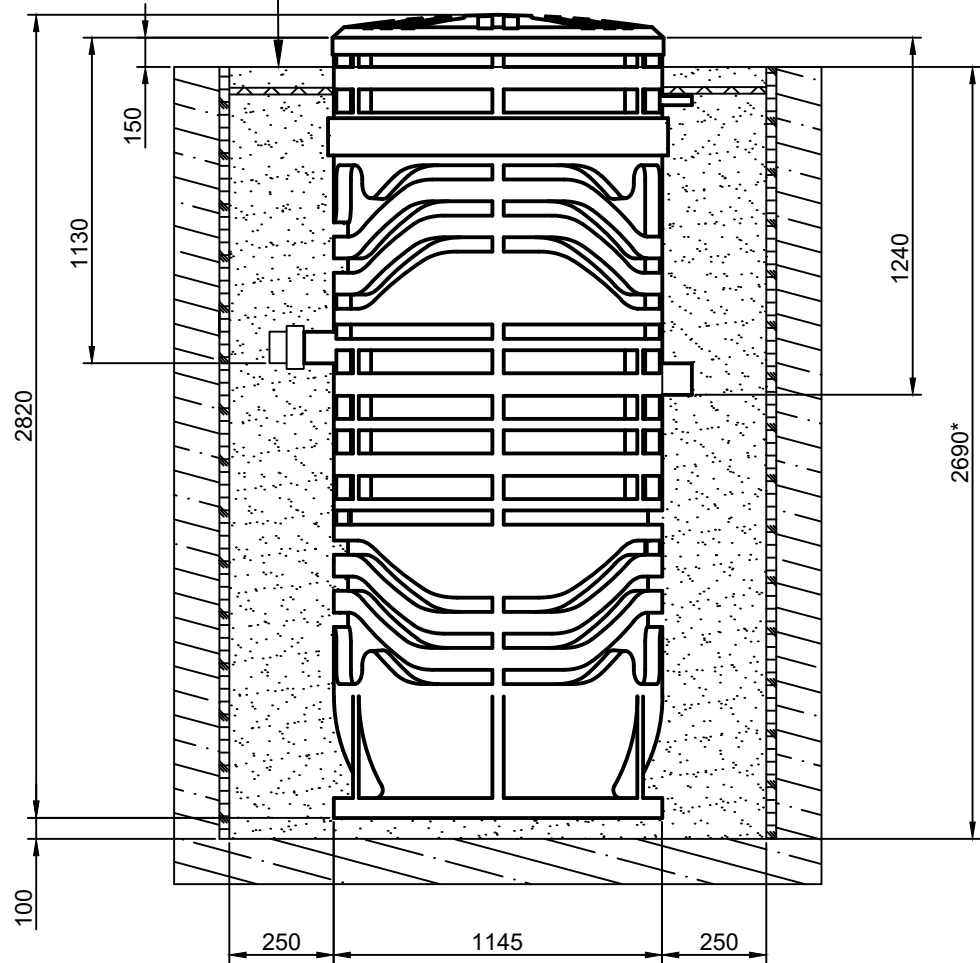

Наименование	
1	Станция
2	Песок(подушка +обсыпка)
3	Утеплитель
4	Опалубка

Спецификация материалов:

- Габаритные размеры котлована под станцию (минимальные):
Длина - 1645 мм
Ширина - 1645 мм
Глубина - 2690 мм
- Вход для подводящей трубопроводной трассы - труба 110 мм.
- Песок - не менее 4.9 м³
- Вода (для заполнения станции) - не менее 1.5 м³
- Строительные и монтажные работы производить согласно своду правил СП 48.13330.2011 "Организация строительства".
- Станция монтируется под землю. Минимальное расстояние от края горловины (без крышки) до уровня земли должно составлять не менее 150 мм.
- Расстояние от края станции до края котлована должно быть не менее 250 мм.
- Монтаж станции производится на песчаную подушку толщиной не менее 100 мм.
- Станция утепляется по верхней части корпуса. Толщина утеплителя не менее 30 мм.
- Обратная засыпка производится песком послойно (300 мм) с одновременной трамбовкой каждого слоя и заполнением станции водой с целью выравнивания внутреннего и наружного давлений.
- В случае плывуна, грунта типа торф, обрушения стенок котлована необходим монтаж опалубки из досок сечением 150х50 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Монтажная схема Пеликан 5 Лонг

Лист
2